


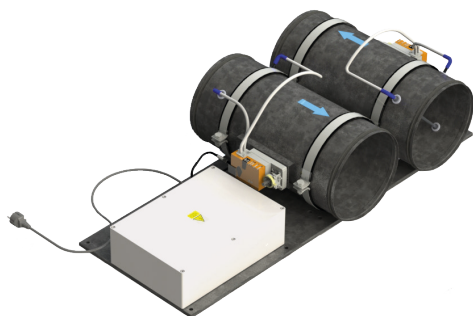

energy efficient
ventilation system

Technické parametry

Funkce

Regulátor variabilního průtoku (VAV) slouží pro autonomní regulaci množství větraného vzduchu jedné zóny v centrálních větracích systémech.

Konstrukce

VAV regulátor VarioflowBOX COMF V2 se skládá z dvojice tubusů (přívodní a odvodní) a elektrického rozvaděče s napájecí jednotkou VARIOUS 24-10-V2, která slouží pro napojení všech souvisejících periferií. Tento VAV regulátor lze dodat ve spojeném či rozděleném provedení. V případě spojeného provedení jsou tubusy s el. rozvaděčem osazeny na nosné plechové desce. Pro připojení na kruhové potrubí jsou oba tubusy vybaveny břitovým těsněním. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Konstrukční řešení se liší pro dimenze 100 až 160 a 200 až 400. Prvně zmiňovaná má servopohony umístěné společně s regulačními klapkami uvnitř tubusů a průtok vzduchu je měřen pomocí termoanemometru. Druhá konstrukční varianta využívá měření průtoku na základě tlakové difference měřené sondou uvnitř každého z tubusů. Servopohony jsou v této variantě osazeny na plášti a jsou vybavené tlakovým snímačem průtoku vzduchu. Regulační klapky umístěné v každém z tubusů mají v uzavřeném stavu těsnost třídy 2 dle EN1751 kromě DN100, která oplývá pouze třídou 3.

Elektro

Napájecí napětí 1x230 V/50 Hz. VarioflowBOX COMF V2 je vybaven napájecí jednotkou 230 V/24 V s přípojovacím kabelem

ukončeným vidlicí na 230 V s ochranným vodičem. Průtok vzduchu lze regulovat analogovým signálem 0–10 V nebo dvěma bezpotenciálovými kontakty (BOOSTy), případně za příplatek lze rozšířit na 3 bezpotenciálové kontakty. Časový doběh funkce BOOST je nastavitelný v libovolném rozsahu pro 2 až 3 zóny (kuchyně, hygienické zázemí a jiné). Regulované množství vzduchu v přívodním tubusu je stejné jako v odvodním tubusu ($V_{\text{PŘÍVOD}} = V_{\text{ODVOD}}$). Stupeň krytí elektrického rozvaděče je IP44. Komunikační rozhraní pro řídicí systém lze volit mezi Modbus RTU nebo MP-Bus u dimenzí 200, 250, 315 a 400. U dimenzí 100, 125 a 160 je pouze MP-bus.

Montáž

Montáž na stěnu nebo pod strop se směry proudu vzduchu vodorovně nebo svisle. Nutné dodržet směry proudění vzduchu, které jsou na tubusech vyobrazeny šipkami. Únosnost kotev pro montáž na stěnu nebo strop musí odpovídat hmotnosti dané sestavy dle provedení (rozdělené či v celku). Je nutné zajistit dostatečný přístup pro možnost servisu a údržby regulátoru. Před regulátorem průtoku ve směru proudění vzduchu je nutné zajistit rovný kus potrubí min. délky 2xD pro zajištění optimálního rychlostního profilu před vstupem do regulátoru.

Provozní podmínky

Maximální rychlost proudícího vzduchu je pro dimenze 100, 125 a 160 7 m/s, pro dimenze 200, 250, 315 a 400 je 12 m/s. Minimální rychlost proudícího vzduchu je pro dimenze 100, 125 a 160 0,2 m/s, pro

dimenze 200, 250, 315 a 400 je 2 m/s.

Ve výrobním závodě je možné nastavení rozsahu průtoků vzduchu rozdílné od standardních rozsahů uvedených v tabulce technických parametrů (nutno specifikovat rozsah V_{min} a V_{max} při objednávce). Maximální možný rozdíl tlaků před a za klapkou je 900 Pa. Rozsah teplot dopravovaného vzduchu by měl být od 0 °C do +50 °C a maximální relativní vlhkost proudícího vzduchu do 95 % (musí být zabráněno vzniku kondenzace na povrchu či uvnitř tubusů). Vzduch proudící tubusy musí být bez lepi-
vých a abrazivních příměsí, aby nedocházelo k zanášení sond snímače rychlosti proudění či tlaku a regulační klapky.

Příslušenství

- Dálkové prostorové ovladače:
 - CRP24-B1 nástěnný ovladač s otočným kolečkem pro nastavení výkonu
 - CR24-B1P nástěnný ovladač s tlačítkem pro přepínání mezi 3 intenzitami větrání
 - CRA24-B3 nástěnný ovladač s tlačítkem pro přepínání mezi 3 intenzitami větrání a zároveň s kolečkem pro nastavení výkonu při intenzitě „COMF“
- MSKM-KB klapka pro zónování odtažovaného vzduchu (přednostní odsávání) včetně servopohonu
- AIRSENS-CO2 čidlo kvality vzduchu
- MAA tlumič hluku
- MTS tlumič hluku
- SONOULTRA flexibilní tlumič hluku
- SPIRO kruhové potrubí
- SEMIFLEX SONO zvukově izolovaná hadice

Typ	napájecí napětí [V/Hz]	elektrický příkon [VA]	V_{min} [m³/h]	V_{max} [m³/h]	hmotnost [kg]	hmotnost* [kg]
VarioflowBOX COMF V2 100	1x230/50	11,0	14	198	12,2	8,3
VarioflowBOX COMF V2 125	1x230/50	11,0	22	309	13,0	9,0
VarioflowBOX COMF V2 160	1x230/50	11,0	36	507	14,2	10,1
VarioflowBOX COMF V2 200	1x230/50	11,0	226	1130	15,3	11,2
VarioflowBOX COMF V2 250	1x230/50	11,0	353	1766	18,3	14,1
VarioflowBOX COMF V2 315	1x230/50	11,5	561	2804	21,0	16,6
VarioflowBOX COMF V2 400	1x230/50	11,5	904	4522	25,3	20,5

* hmotnost rozdělené verze

VarioflowBOX COMF V2 100, 125, 160


Typový klíč pro objednávání

VarioflowBOX COMF V2 1 2 5 - B 2 - O - L


1 2 3 4

- 1 – velikost boxu:
100, 125, 160
- 2 – počet nastavitelných boostů:
B2 = 2 (standard)
B3 = 3
- 3 – provedení:
O = dodávka s montáží na společné
nosné desce
R = rozdělené provedení na 3 části
(přívodní tubus, odvodní tubus a el.
rozvaděč VARIOSU24-10-V2)
- 4 – směr proudění:
L = levé provedení
P = pravé provedení

provedení "O"

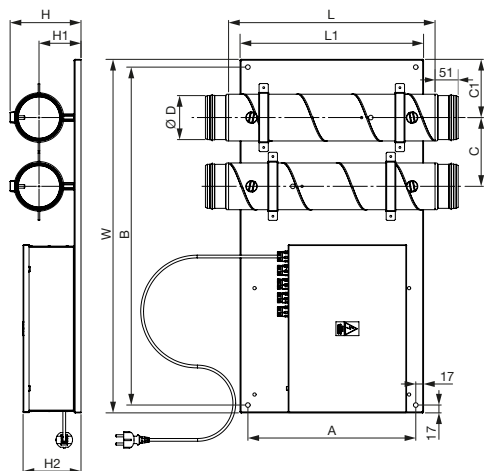

provedení "R"

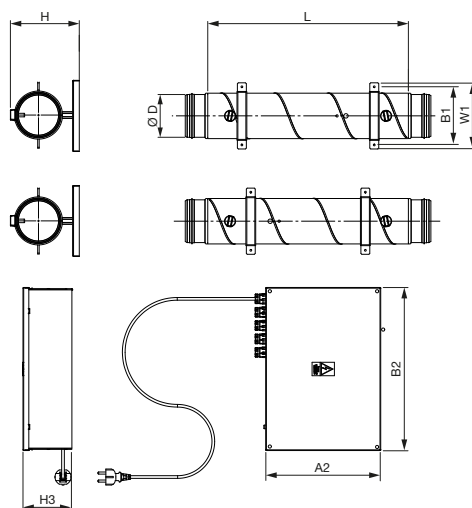

7²

Typ	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
VarioflowBOX COMF V2 100	366	235	254	737	268	361	150	127	98	158	92	121	112	450	400	771	298
VarioflowBOX COMF V2 125	366	290	254	787	293	361	175	140	123	183	105	121	112	505	400	821	323
VarioflowBOX COMF V2 160	366	360	254	857	328	361	210	157	158	218	122	121	112	575	400	891	358


VarioflowBOX COMF V2 200, 250, 315, 400

■ Typový klíč pro objednávání


VarioflowBOX COMF V2	2	5	0	B	2	-	M	O	D	-	O	-	L
	1	2		3	4	5							

- 1 – velikost boxu:
200, 250, 315, 400
- 2 – počet nastavitelných boostů:
B2 = 2 (standard)
B3 = 3
- 3 – komunikační rozhraní:
MOD = Modbus RTU
MP = MP-Bus
- 4 – provedení:
O = dodávka s montáží na společné nosné desce
R = rozdělené provedení na 3 části (přívodní tubus, odvodní tubus a el. rozvaděč VARIOSU24-10-V2)
- 5 – směr proudění:
L = levé provedení
P = pravé provedení

provedení "O"

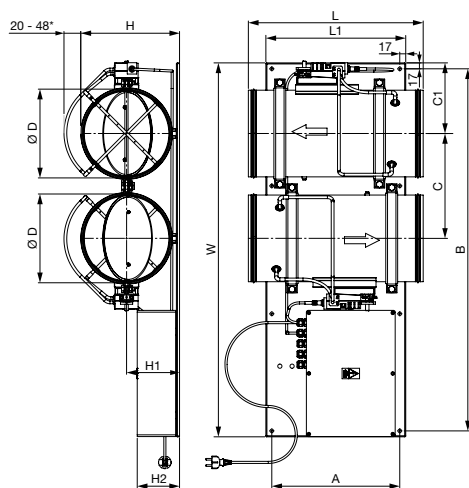

provedení "R"

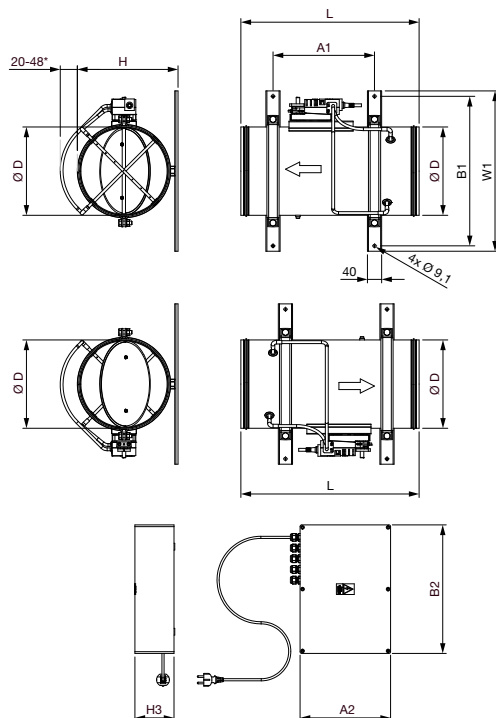


* poloha pružné hadičky
odběru tlaku je závislá
na provedení konkrétního
regulátoru průtoku

7²


Typ	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
VarioflowBOX COMF V2 200	366	185	254	937	368	361	250	177	198	225,5	127	121	112	400	400	971	398
VarioflowBOX COMF V2 250	366	285	254	1037	418	361	300	202	248	275,5	152	121	112	500	400	1071	448
VarioflowBOX COMF V2 315	466	385	254	1167	483	361	365	235	313	340,5	185	121	112	600	500	1201	513
VarioflowBOX COMF V2 400	466	385	254	1337	568	361	450	277	398	425,5	227	121	112	600	500	1371	598

Provedení


levé provedení

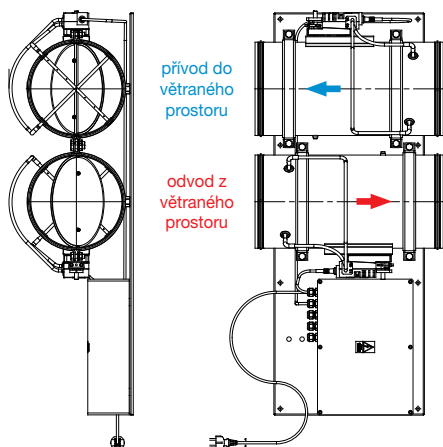


pravé provedení

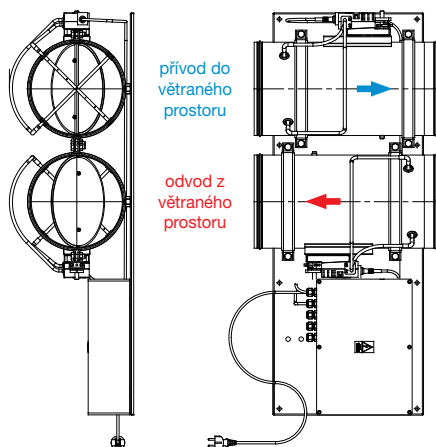

provedení "O"



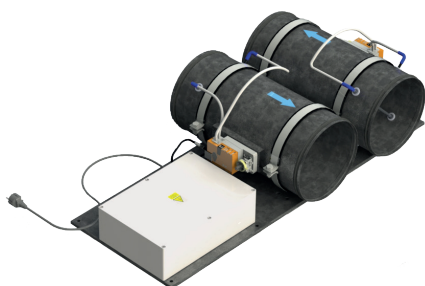


provedení "R"

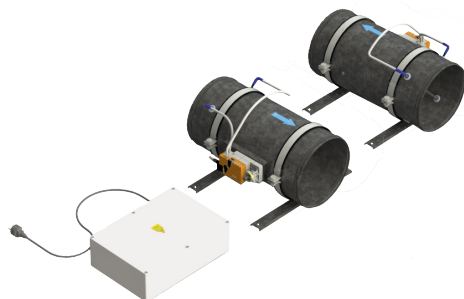


Doporučené rozměry revizních otvorů

montáž na společné nosné desce

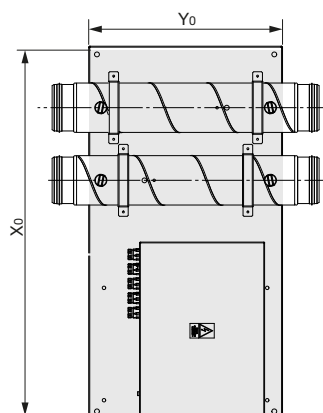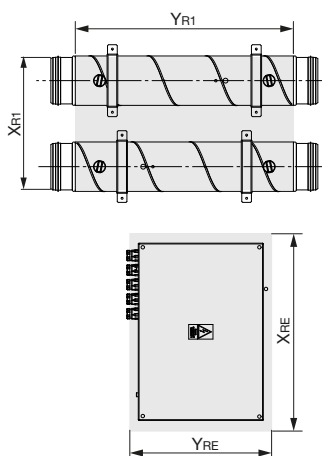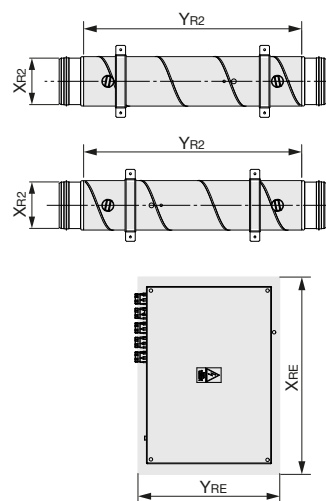rozdělené provedení
tubusy u seberozdělené provedení
tubusy samostatně

Typ	X0 [mm]	Y0 [mm]	XRE [mm]	YRE [mm]	XR1 [mm]	YR1 [mm]	XR2 [mm]	YR2 [mm]
VarioflowBOX COMF V2 100	750	450	400	300	450	450	300	450
VarioflowBOX COMF V2 125	800	550	400	300	500	550	300	550
VarioflowBOX COMF V2 160	900	600	400	300	550	600	350	600
VarioflowBOX COMF V2 200	1000	400	400	300	650	400	400	400
VarioflowBOX COMF V2 250	1100	500	400	300	750	500	450	500
VarioflowBOX COMF V2 315	1250	600	400	300	850	600	500	600
VarioflowBOX COMF V2 400	1400	600	400	300	1050	600	600	600

Schéma zapojení boxu a periférií

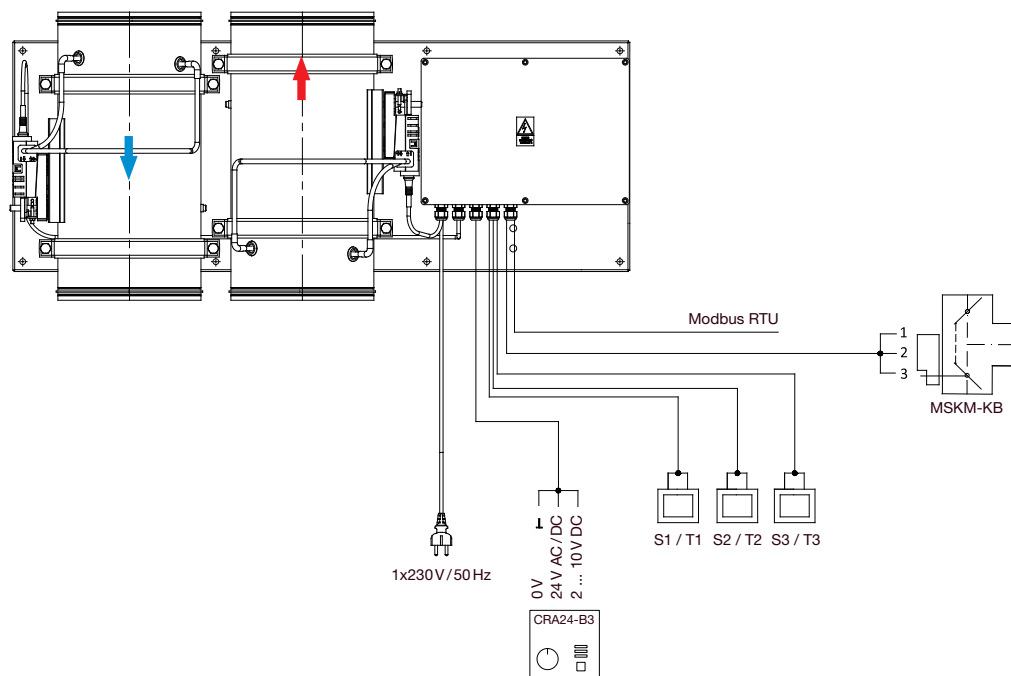

Legenda

CRA24-B3 prostorový ovladač pro nastavení požadovaného průtoku vzduchu

S1/T1 spínač nebo impulzní tlačítko pro spuštění funkce BOOST z kuchyně


S2/T2 spínač nebo impulzní tlačítko pro spuštění funkce BOOST z WC

Pouze v případě provedení B3 s 3 nastavitelnými boosty:

S3/T3 spínač nebo impulzní tlačítko pro spuštění funkce BOOST z koupelny

V případě použití impulzních tlačítek je možné nastavení různých 2 až 3 doběhů (dle zvolené varianty).








Poznámky k instalaci regulátorů průtoku v potrubním systému:

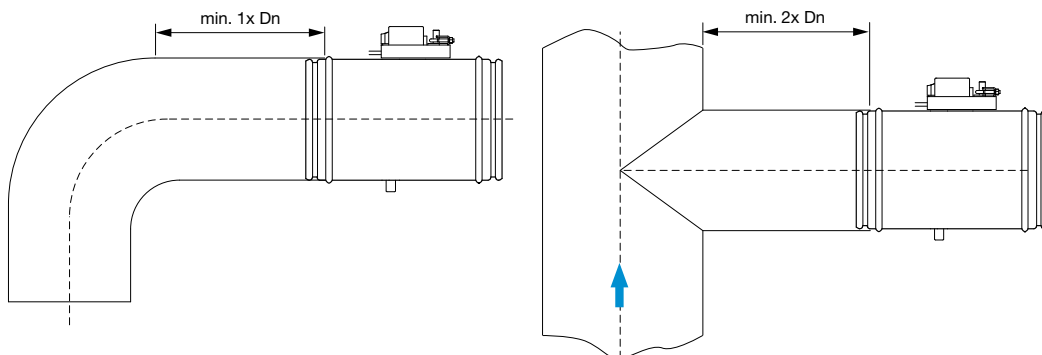

Charakteristiky**Tlaková ztráta**

Následující průběh tlakové ztráty na regulátoru průtoku platí pro zcela otevřenou klapku.

Tlaková ztráta přívodního a odvodního tubusu je shodná.

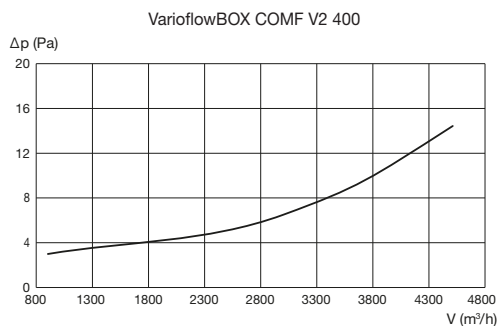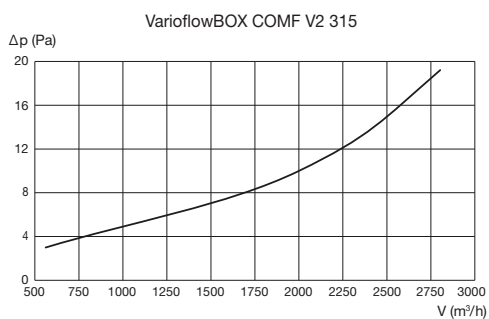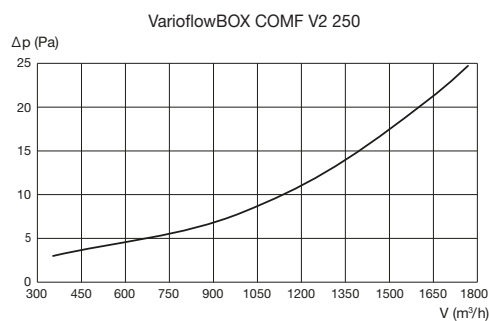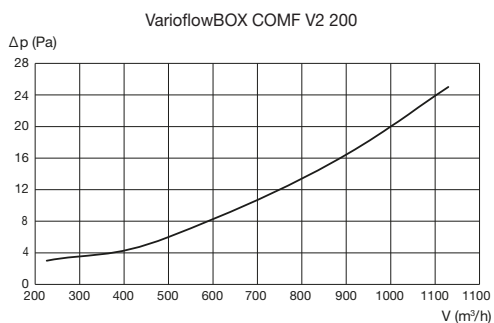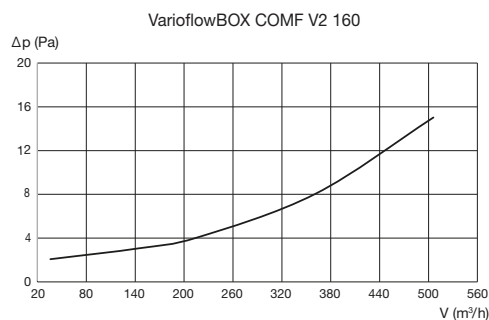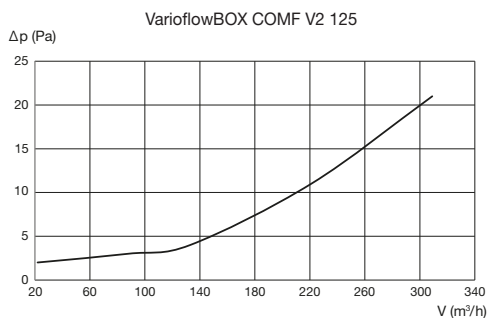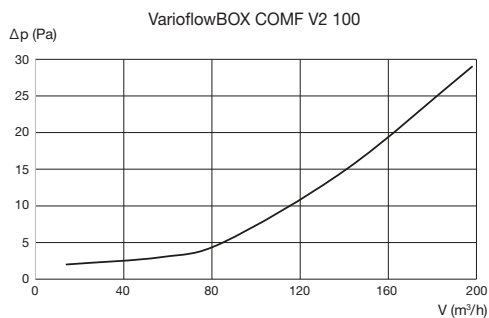

VarioflowBOX COMF V2

Hlukové údaje

Hlukové údaje jsou udávány při rozdílných tlakových diferencích na přívodní i odvodní klapce regulátoru průtoku VarioflowBOX COMF V2.

L_w (dB(A)) hladina akustického výkonu do přívodního nebo odvodního potrubí v oktavových pásmech korigovaná filtrem „A“ (platí pro jednu větev VarioflowBOX COMF V2)

V (m³/h) průtok vzduchu

Δp (Pa) rozdíl statického tlaku před a za VarioflowBOXem (měřeno na jedné větvi – přívod nebo odvod), tzn. tlaková ztráta na jedné větvi VarioflowBOXu

VarioflowBOX COMF V2 100

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 50$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
28	53	41	39	37	33	24	<20	<20	38
85	58	52	49	38	38	29	<20	<20	46
141	63	58	54	43	43	36	27	<20	51
198	66	61	55	46	46	40	32	25	53

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 100$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
28	56	43	42	42	40	33	24	<20	44
85	62	56	53	50	44	38	29	20	51
141	66	62	59	55	49	43	36	27	56
198	68	66	61	56	51	46	39	33	58

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 200$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
28	59	45	46	47	47	43	36	30	51
85	66	59	58	55	51	47	40	34	57
141	69	67	65	61	55	50	44	38	62
198	71	71	67	62	57	52	47	42	64

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 300$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
28	61	46	48	50	51	49	43	38	55
85	68	61	61	59	55	52	47	41	61
141	71	69	68	64	59	54	50	44	65
198	72	73	70	65	61	56	51	46	67

VarioflowBOX COMF V2 125

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 50$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
44	51	39	36	32	29	23	<20	<20	35
133	59	50	46	41	35	28	<20	<20	43
221	66	56	52	48	41	34	23	<20	49
309	71	59	55	51	45	38	31	24	53

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 100$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
44	53	42	40	39	38	33	25	<20	42
133	62	54	51	47	41	35	27	<20	48
221	68	60	57	53	47	41	32	23	54
309	73	63	60	56	50	44	38	31	58

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 200$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
44	56	44	44	46	46	43	36	27	50
133	65	57	55	52	48	43	38	30	54
221	70	63	61	58	53	47	42	33	59
309	74	67	65	61	56	50	45	38	63

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 300$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
44	57	46	46	50	52	49	43	34	55
133	66	59	57	55	51	47	45	38	57
221	71	66	64	60	56	51	47	39	62
309	75	70	68	64	59	54	49	42	66

VarioflowBOX COMF V2 160

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 50$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
72	54	41	37	34	29	21	<20	<20	36
217	62	51	49	44	36	28	<20	<20	45
362	70	57	53	48	43	37	25	<20	51
507	74	60	55	52	46	41	32	<20	54

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 100$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
72	56	43	42	40	36	30	23	<20	41
217	64	56	54	50	44	38	29	21	51
362	71	61	58	54	48	44	34	25	56
507	75	64	60	56	51	46	38	29	58

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 200$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
72	57	46	47	47	43	39	32	26	48
217	67	60	60	57	53	48	40	33	58
362	72	65	63	59	54	50	43	36	60
507	75	68	65	60	56	52	45	39	63

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 300$ Pa

V [m ³ /h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
72	58	48	50	51	46	44	37	32	52
217	68	62	63	60	58	53	46	40	62
362	73	68	66	61	57	53	48	43	64
507	75	70	68	63	58	55	49	45	65

VarioflowBOX COMF V2

VarioflowBOX COMF V2 200

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 125 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
226	55	52	48	47	44	41	40	28	40
452	62	60	53	49	47	46	44	37	46
904	69	71	60	55	53	51	48	41	52
1130	71	73	62	58	56	53	50	42	52

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 250 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
226	53	55	51	52	51	50	49	37	49
452	64	64	58	55	52	52	53	44	52
904	75	76	65	60	56	56	57	50	57
1130	78	79	67	62	58	58	58	52	57

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 500 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
226	58	55	55	56	57	56	56	47	55
452	68	65	63	61	59	59	61	52	59
904	77	79	71	66	62	63	65	58	63
1130	80	82	74	67	63	64	66	60	62

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 1000 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
226	66	68	67	65	64	67	61	60	64
452	74	77	76	73	70	74	67	64	70
904	78	81	77	73	69	72	75	66	69
1130	81	86	79	75	70	73	75	68	70

VarioflowBOX COMF V2 250

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 125 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
353	52	51	46	46	41	37	30	31	39
707	59	59	51	50	46	46	43	42	45
1413	67	70	59	56	52	51	49	48	50
1766	70	72	62	60	55	53	50	48	50

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 250 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
353	53	56	52	53	50	48	43	40	48
707	62	64	57	56	51	50	50	47	51
1413	72	74	64	61	55	55	57	53	55
1766	75	76	67	63	58	57	58	53	54

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 500 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
353	53	57	56	58	58	57	54	49	55
707	64	66	62	60	58	57	55	55	57
1413	76	77	70	65	61	60	59	60	60
1766	79	80	73	68	62	62	61	61	59

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 1000 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
353	55	58	61	63	65	66	61	59	59
707	67	68	67	67	66	67	62	62	64
1413	79	80	76	72	69	69	65	66	67
1766	81	84	78	74	70	70	67	68	65

VarioflowBOX COMF V2 315

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 125 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
561	53	52	48	47	46	47	37	31	43
1122	61	59	53	51	48	52	47	40	48
2243	71	69	62	58	54	56	54	50	51
2804	74	73	66	61	56	57	55	52	51

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 250 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
561	57	56	52	54	55	56	49	41	45
1122	65	64	58	56	54	58	55	47	54
2243	75	74	67	62	57	61	60	55	56
2804	78	77	70	66	59	62	61	58	55

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 500 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
561	58	57	56	57	61	64	57	51	52
1122	68	67	63	61	61	66	59	57	61
2243	79	78	72	67	63	68	63	64	62
2804	82	81	75	69	65	69	64	65	60

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 1000 \text{ Pa}$

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
561	61	59	62	61	68	73	66	62	63
1122	71	70	69	67	69	74	68	66	69
2243	82	81	77	73	71	76	71	70	69
2804	86	85	80	75	72	76	72	70	67

VarioflowBOX COMF V2 400

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 125$ Pa

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
904	52	51	49	48	49	47	34	31	42
1809	61	58	54	51	52	50	41	39	46
3617	70	68	62	60	56	54	48	47	49
4522	73	71	66	64	57	56	49	49	49

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 250$ Pa

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
904	58	56	53	54	57	58	48	41	51
1809	67	63	58	57	59	61	54	49	55
3617	75	73	66	63	61	63	57	53	55
4522	77	75	69	65	62	63	57	54	53

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 500$ Pa

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
904	59	56	56	58	64	68	59	56	60
1809	68	65	62	61	64	69	61	62	62
3617	79	77	70	67	66	71	65	64	61
4522	82	80	73	69	68	72	66	64	60

Rozdíl statického tlaku $\Delta p = 1000$ Pa

V [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
904	60	61	62	64	71	77	68	66	64
1809	70	70	68	67	72	78	69	68	70
3617	82	81	76	72	74	80	73	72	70
4522	85	83	79	75	75	80	74	73	67