





## TCBB/TCBT 800



ErP conform



/4-800

/6-800

## Technické parametry

## ■ Skříň

je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny.

## ■ Oběžné kolo

je vyrobeno z hliníkové slitiny. Natočení lopatek je nastaveno výrobcem. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo.

## ■ Motor

je asynchronní, dle typu s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry. Motory ventilátorů TCBB jsou 1-fázové pro napětí 230 V, TCBT jsou 3-fázové pro napětí 230/400 V nebo 3-fázové pro napětí 400 V. Motory s odporovou kotvou jsou vybaveny tepelnou ochranou (termokontakty nebo PTC), vinutí je tropikalizované s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +40 °C. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IP55.

## ■ Regulace otáček

se provádí frekvenčním měničem.

## ■ Směr otáčení

je možno měnit u jednofázových i třífázových motorů. Se standardním oběžným kolem klesne při opačném směru otáčení průtok o cca 30 %. Je možno objednat oběžné kolo pro opačný směr otáčení. Průtok vzdušiny je standardně od oběžného kola k motoru.

## ■ Svorkovnice

je standardně z černého plastu. Svorkovnice je umístěna na skříni.

## ■ Montáž

ventilátoru v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

## ■ Hluk

uvedený ve výkonových charakteristikách odpovídá hodnotám akustického tlaku ve volném akustickém poli ve vzdálenosti trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně 1,5 m).

## ■ Příslušenství VZT

- ACOP pružná spojka (K 7.1)
- BRIDA volné příruby (K 7.1)
- DEF-T ochranné mřížky (K 7.1)
- PER plastová samotížná žaluziová klapka (K 7.1)
- TRK kovová samotížná žaluziová klapka (K 7.1)
- PAR, PMR plastové žaluziové klapy (K 7.1)
- PRG, TWG protidešťové žaluzie plastové (K 7.1)
- TAD sací dýza (K 7.1)
- TSK, TSKM zpětné klapy (K 7.1)
- TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

## ■ Příslušenství EL

- MSE, MSD motorové ochrany (K 8.2)
- VFFN frekv. měniče (K 8.1)
- VFKB, VFTM frekv. měniče (K 8.1)

## ■ Pokyny

Ventilátory série COMPACT jsou ventilátory s vysokým výkonem a z hlediska zástavby do potrubní sítě s výhodnou krátkou skříni.

## ■ Typový klíč pro objednávání

| T | C | B | B | / | 4 | - | 4 | 0 | 0 | / | H | B | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |   |     |

- 1 – provedení: **T** = potrubní
- 2 – označení řady: **C** = Compact
- 3 – typ oběžného kola:  
**B** = hliníkové s pevnými nebo nastavitelnými lopatkami
- 4 – motor: **B** = 1f 230 V,  
**T** = standardně 3f 230/400V-50 Hz nebo 400V-50 Hz na vyžádání
- 5 – počet pólů elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola
- 7 – úhel natočení lopatek  
(**L** – malý úhel, **H** – velký úhel)
- 8 – směr průtoku vzduchu:  
**A** = od motoru ke kolu,  
**B** = od kola k motoru (standard, neuvádí se)
- 9 – speciální provedení: **2V** – dvourychlostní,  
**Ex** – ATEX provedení, **C** – s otvory pro odvod kondenzátu

EASYVENT  
selekční program


Technické a hlukové parametry v jednotlivých bodech pracovních charakteristik naleznete v selekčním programu EASYVENT na [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz).

| Typ          | otáčky<br>[min <sup>-1</sup> ] | průtok<br>(0 Pa)<br>[m <sup>3</sup> /h] | výkon<br>[W] | napětí<br>[V] | proud<br>[A] | max.<br>teplota<br>[°C] | akustický<br>tlak*<br>[dB(A)] | hmot.<br>[kg] | regulátor           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| TCBT/4-800 L | 1460                           | 29950                                   | 3750         | 230/400       | 11,3/6,5     | 40                      | 76                            | 65            | VFFVN-020-3L-9-PTC  |
| TCBT/4-800 K | 1460                           | 34950                                   | 5177         | 400           | 8,8          | 40                      | 76                            | 68            | VFFVN-020-3L-12-PTC |
| TCBT/4-800 G | 1470                           | 38500                                   | 6146         | 400           | 11,1         | 40                      | 77                            | 81            | VFFVN-020-3L-16-PTC |
| TCBT/4-800 H | 1475                           | 42490                                   | 7688         | 400           | 13           | 40                      | 78                            | 89            | VFFVN-020-3L-16-PTC |
| TCBT/6-800 L | 965                            | 20770                                   | 1278         | 230/400       | 4,7/2,7      | 40                      | 66                            | 57            | VFFVN-020-3L-4-PTC  |
| TCBT/6-800 K | 975                            | 24090                                   | 1592         | 230/400       | 5,7/3,3      | 40                      | 66                            | 64            | VFFVN-020-3L-5-PTC  |
| TCBT/6-800 G | 975                            | 26310                                   | 1968         | 230/400       | 8,0/4,6      | 40                      | 67                            | 68            | VFFVN-020-3L-6-PTC  |
| TCBT/6-800 H | 970                            | 27910                                   | 2345         | 230/400       | 8,7/5,0      | 40                      | 68                            | 80            | VFFVN-020-3L-8-PTC  |

\* akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola, minimálně 1,5 m.

## Charakteristiky

TCBT/4-800 L

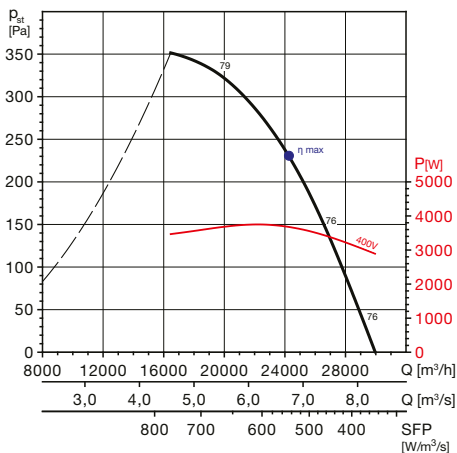


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 62,4       | 65,2 | 3,678 | 24248  | 339  | 1445  |

### Akustický výkon $L_{WA}$ ( $Q_{max}$ ) v oktařových pásmech v dB(A)

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WA tot}$ |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| /4-800 L | 57 | 73  | 83  | 90  | 91   | 88   | 82   | 74   | 95           |

TCBT/4-800 K

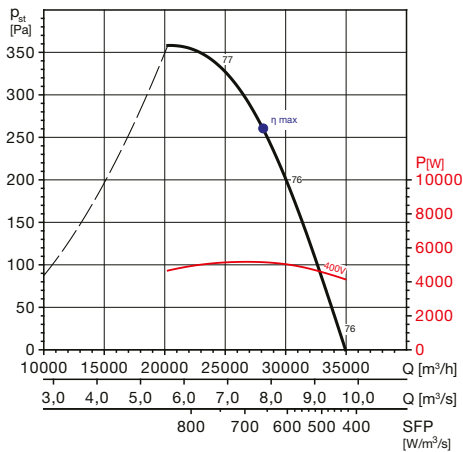


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 61,6       | 63,4 | 5,156 | 28120  | 406  | 1445  |

### Akustický výkon $L_{WA}$ ( $Q_{max}$ ) v oktařových pásmech v dB(A)

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WA tot}$ |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| /4-800 K | 63 | 75  | 82  | 88  | 90   | 88   | 84   | 76   | 94           |

TCBT/4-800 G

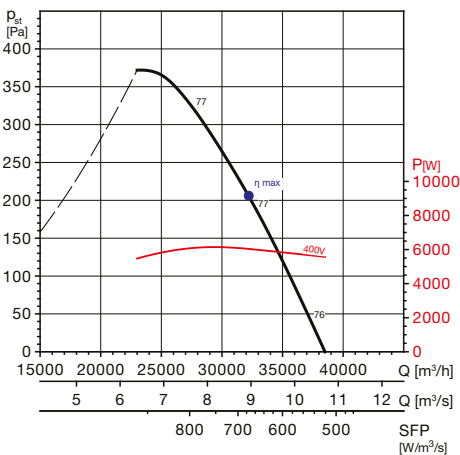


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 58,9       | 60,3 | 6,038 | 32195  | 397  | 1460  |

### Akustický výkon $L_{WA}$ ( $Q_{max}$ ) v oktařových pásmech v dB(A)

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WA tot}$ |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| /4-800 G | 64 | 76  | 83  | 89  | 90   | 89   | 84   | 76   | 95           |

TCBT/4-800 H

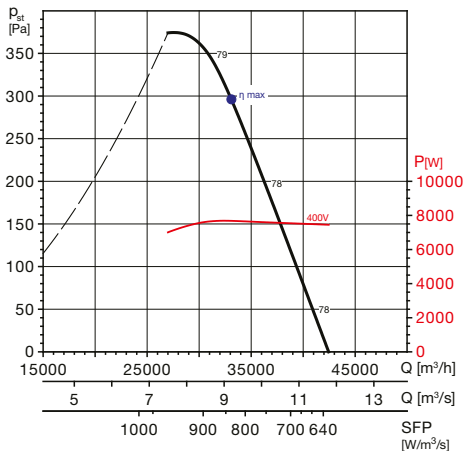


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 59,6       | 60,3 | 7,682 | 33100  | 498  | 1468  |

### Akustický výkon $L_{WA}$ ( $Q_{max}$ ) v oktařových pásmech v dB(A)

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WA tot}$ |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| /4-800 H | 66 | 77  | 84  | 90  | 92   | 91   | 86   | 78   | 96           |

TCBT/6-800 L

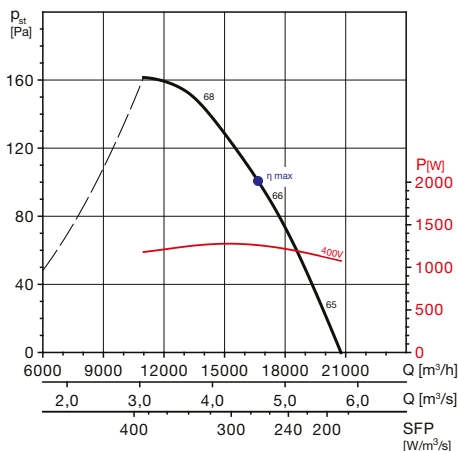


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 56.0       | 61,7 | 1,260 | 16668  | 152  | 955   |

**Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktávových pásmech v dB(A)**

|         |    |     |     |     |      |      |      |      |                     |
|---------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------------------|
| Hz      | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L <sub>WA</sub> tot |
| /6-800L | 51 | 66  | 76  | 79  | 79   | 76   | 69   | 61   | 84                  |

TCBT/6-800 K

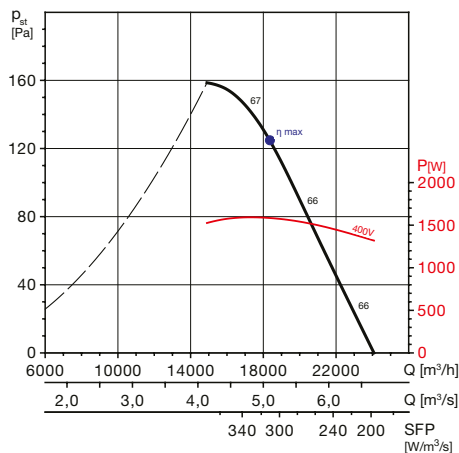


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 60,1       | 65,2 | 1,584 | 18352  | 187  | 965   |

**Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktávových pásmech v dB(A)**

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WA_{tot}}$ |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------------|
| /6-800 K | 51 | 66  | 76  | 79  | 79   | 76   | 69   | 61   | 84             |

TCBT/6-800 G

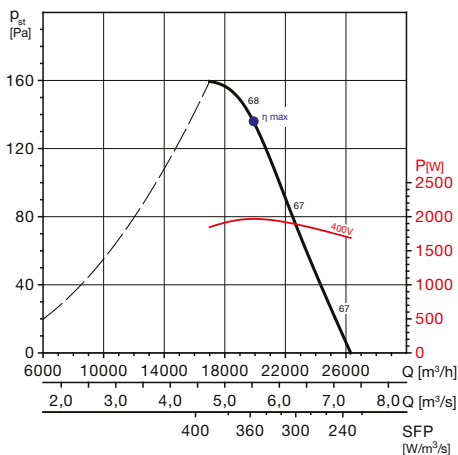


| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 58,6       | 63,1 | 1,968 | 19904  | 209  | 971   |

**Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktávnových pásmech v dB(A)**

| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L <sub>WA</sub> tot |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------------------|
| /6-800 G | 56 | 67  | 74  | 79  | 80   | 78   | 72   | 64   | 85                  |

TCBT/6-800 H

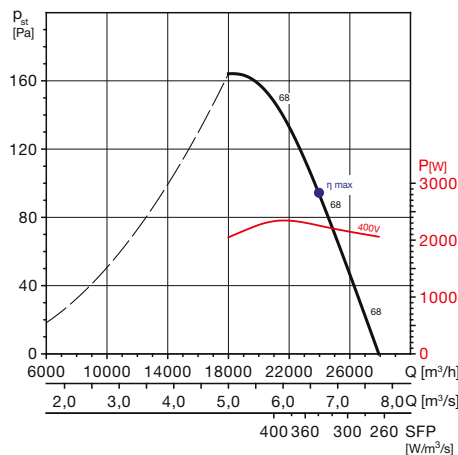

| MC | EC    | VSD | SR | $\eta$ [%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----|-------|-----|----|------------|------|-------|--------|------|-------|
| D  | Total | Ne  | 1  | 59,0       | 63,1 | 2,257 | 23956  | 200  | 962   |

**Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktávových pásmech v dB(A)**

|          |    |     |     |     |      |      |      |      |                     |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------------------|
| Hz       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L <sub>WA</sub> tot |
| /6-800 H | 58 | 69  | 76  | 81  | 82   | 79   | 73   | 65   | 86                  |

### Vysvětlivky – tabulka:

|     |                                 |            |                  |
|-----|---------------------------------|------------|------------------|
| MC  | kategorie měření                | $\eta$ [%] | celková účinnost |
| EC  | kategorie energetické účinnosti | N          | účinnost         |
|     |                                 | [kW]       | výkon na hřídeli |
| VSD | regulace otáček:                | [m³/h]     | průtok vzduchu   |
|     | dodávána                        | [Pa]       | statický tlak    |
|     | s ventilátorem                  | [RPM]      | otáčky za minutu |
| SR  | specifický poměr                |            |                  |

### Vysvětlivky – graf:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| $P_{st}$ | statický tlak v Pa               |
| Q        | objem vzduchu v m³/h a m³/s      |
| SFP      | měrný výkon ventilátoru v W/m³/s |
| P        | příkon ve W                      |

Kategorie měření: C nebo D, kategorie energetické účinnosti statická nebo celková dle typu ventilátoru. Účinnost ventilátoru bez regulace otáček s připojenou sací dýzou. Údaje o proudění vzduchu podle ISO 5801. Hladina akustického tlaku  $L_p(A)$  naměřená ve volném prostoru ve vzdálenosti trojnásobku průměru ventilátoru, minimálně 1,5 m.


### Přívodní napětí a frekvence

| přívodní napětí                            | typ motoru        | zapojení                                                                           | otáčky |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-fázové<br>220 V / 50 Hz<br>240 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz     | viz schéma zapojení                                                                | vysoké |
| 3-fázové<br>220 V / 50 Hz<br>240 V / 50 Hz | 230/400 V / 50 Hz |  | vysoké |
|                                            | 230/400 V / 50 Hz |  | nízké* |
| 3-fázové<br>380 V / 50 Hz<br>415 V / 50 Hz | 400 V / 50        |  | vysoké |
|                                            |                   |  | nízké* |

\* pouze modely s povolenou regulací transformátorovým regul. otáček

15

### Doplňující vybavení

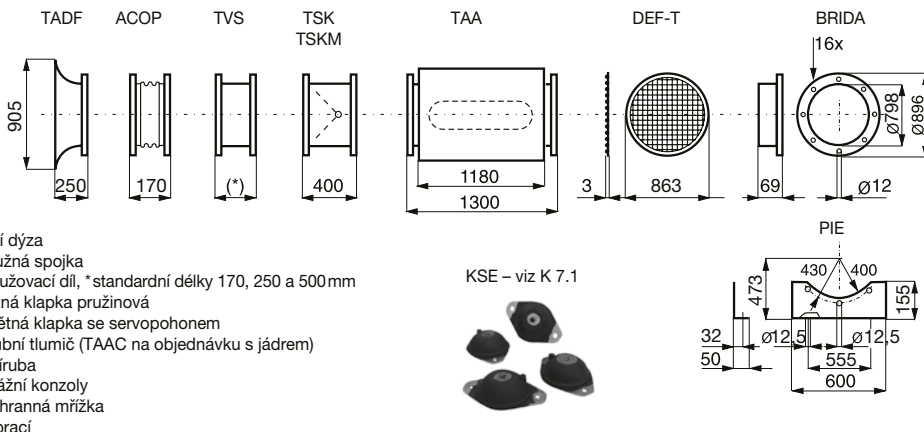

TADF 800 sací dýza

ACOP 800 pružná spojka

TVS 800 prodlužovací díl, \*standardní délky 170, 250 a 500 mm

TSK 800 zpětná klapka pružinová

TSKM 800 zpětná klapka se servopohonem

TAA 800 potrubní tlumič (TAAC na objednávku s jádrem)

BRIDA 800 příruba

PIE 800 montážní konzoly

DEF-T 800 ochranná mřížka

KSE 800 tlumič vibrací

### Příslušenství



PER plastové samotížné žaluziové klapky



PRG, TWG protidešťová žaluzie



TSK zpětná klapka



TAA, TAAC tlumiče do kruhového potrubí



TAD sací dýza pro axiální ventilátory



PIE konzoly pro montáž ventilátoru



BRIDA volná příruba



REB, REV, RDV regulátory otáček



RTR 6721 prostorový termostat



HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem



DTS PSA tlakový diferenciální snímač



VFN frekvenční měniče

# Typová řada COMPACT – obecné pokyny

## POPIS

HCFT(B)/HCBT(B)/TCBT(B) (COMPACT) – jsou axiální ventilátory, podle typu použitelné k montáži na stěnu nebo do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchodůvů. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystavovány přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory lze dle typu regulovat transformátorovými a elektronickými regulátory otáček (fázově řízené regulátory otáček mohou způsobovat parazitní hluk ventilátoru). Dále je možné regulovat ventilátory pomocí frekvenčních měničů. Pro ventilátory s proměnným úhlem natočení lopatek platí, že tento výrobcem nastavený úhel nemůže být měněn. Na objednávku je možno dodat ventilátory pro jiné napětí a frekvenci. K dispozici jsou také ventilátory v nevybušném provedení ZONA 1. Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.

## TRANSPORT

Ventilátor smí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou směřující nahoru naznačeno. Doporučujeme ventilátor dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození.

## ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu je nutno přezkoušet neporušenost a funkčnost ventilátoru. Je třeba zkontrolovat, zda se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí a typ uvedený na štítku ventilátoru souhlasí s objednaným typem.

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN EN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaktu osoby nebo předmětu s oběžným kolem, je třeba instalovat ochrannou mřížku.

Při jakékoli revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN EN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb. HCF/HCB/TCB (COMPACT) – motory ventilátorů mají krytí IP65 (IP55 dle typu). Třída izolace je F. Pracovní teplota okolí od -40 do +70°C (velikosti 800 a 1000 max +40°C). Motory je možno provozovat v obou směrech otáčení. Třífázové motory označené 400V označené výrobcem umožňují regulaci otáček přepnutím vinutí do hvězdy nebo do trojúhelníku. Alternativně dodávané motory 230/400V lze provozovat jen v zapojení do hvězdy.

## MONTÁŽ

Po namontování a spuštění ventilátoru je třeba zkontrolovat správný směr otáček oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor

přetížen a je třeba hledat závadu. Ventilátory jsou vybaveny podle typu tepelnou ochranou vinutí motoru termokontakty nebo termistoty, která je vyvedena na samostatné svorky ve svorkovnici, což prakticky omezuje možnost poškození ventilátorů při přetížení. Svorky je třeba zapojit do příslušného zařízení, které zajistí vypnutí motoru, pokud se ochrana aktivuje. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Pokud dochází k aktivaci tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu vzduchodůvu na přítomnost cizích těles, případně zanesení nečistotami, které

způsobují tření oběžného kola o skříň ventilátoru, dále kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinstalace. Skříň potrubního provedení nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

## ZÁRUKA


Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru.

Motory ventilátorů jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1.

**Upozornění:** pracovní bod u všech typů axiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl s dostatečnou rezervou vzdálen od nepovolené oblasti. Minimální doporučená rezerva tlaku je 15 % z hodnoty  $p_{st}$  v pracovním bodě. Při provozování ventilátoru v nepovolené nestabilní oblasti je oběžné kolo periodicky namáháno parazitními momenty, což může vést k poruše ventilátoru. Z uvedeného důvodu doporučujeme soustavu navrhovat tak, aby ani v případě spouštění, vypínání, provozu nebo regulace nemohl ventilátor pracovat v nepovolené oblasti. Pokud soustava obsahuje elektricky ovládané klapky, je třeba, aby byly otevřeny před spuštěním ventilátoru, u ventilátorů větších výkonů (obvykle více jak 2 kW) doporučujeme konzultovat možnost rozběhu se sníženým záběrovým momentem (rozběh Y/D, softstartery apod.).

## VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

$P_{st}$  v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20°C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-99, ASHRAE 51-1985 a ISO 5801.

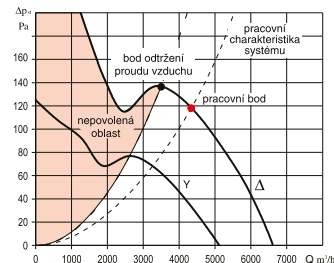

## Typový klíč pro objednávání nástěnných ventilátorů HC...

| H | C | F | T | / 4 | - 4 | 0 | 0 | / H | A |  |
|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6   | 7 | 8 | 9   |   |  |

- 1 (H)** – kompaktní axiální nástěnný
- 2 (C)** – označení řady
- 3 (F)** – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, velikosti 250–630, velikost 710–1000 hliníkový náboj s plastovými listy
- 3 (G)** – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny s nastavitelnými lopatkami
- 3 (B)** – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy

- 4 (T)** – třífázové provedení
- 4 (B)** – jednofázové provedení
- 5 (4)** – počet pólů elektromotoru
- 6** – průměr oběžného kola (mm)
- 7 (H)** – úhel natočení lopatek  
(L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A)** – směr průtoku vzduchu  
A – od motoru k oběžnému kolu  
9 – speciální provedení (nevýbušné, s teflonovým nátěrem, s otvory pro odvod kondenzátu atd.)

## Typový klíč pro objednávání potrubních ventilátorů TC...

| T | C | B | T | / 4 | - 4 | 0 | 0 | / H | - B | 4 | 0 | 0 | V  | 5  | 0 | Hz |
|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|----|----|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6   | 7 | 8 | 9   |     |   |   |   | 10 | 11 |   |    |

- 1 (T)** – kompaktní axiální potrubní
- 2 (C)** – označení řady
- 3 (B)** – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy (standardní provedení)
- 4 (T)** – třífázové provedení
- 4 (B)** – jednofázové provedení
- 5 (4)** – počet pólů elektromotoru
- 6** – průměr oběžného kola (mm)

- 7 (H)** – úhel natočení lopatek  
(L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A)** – směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu, B – opačně)
- 9** – napětí (jednofázové 230V, třífázové 230/400V, třífázové 400V)
- 10** – frekvence 50Hz
- 11** – speciální provedení (nevýbušné, dvourychlostní, s otvory pro odtok kondenzátu)